
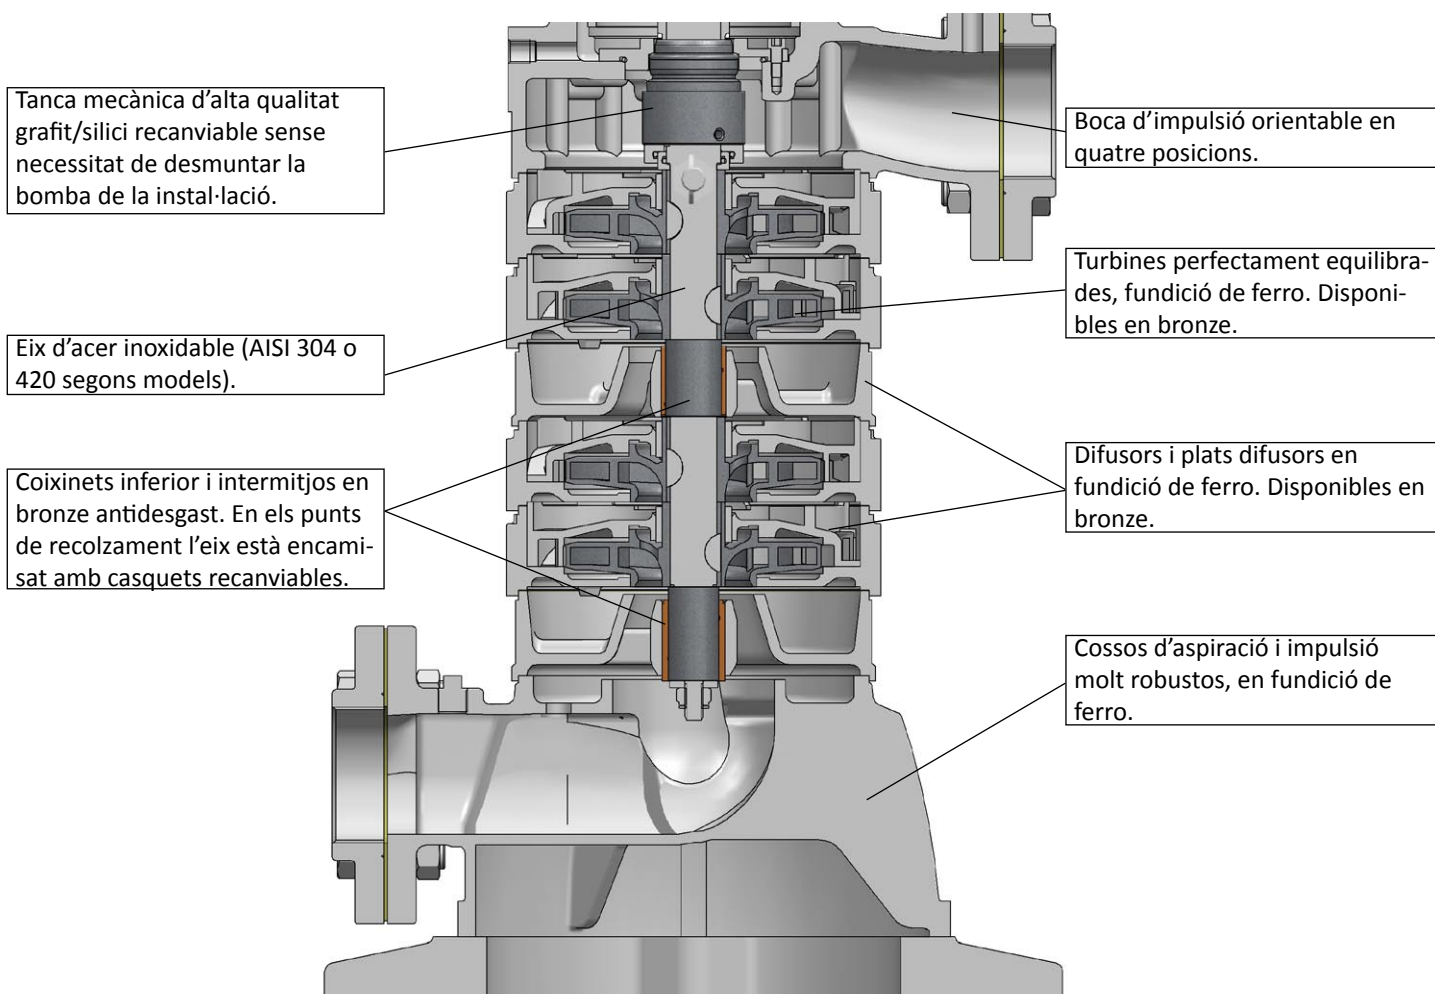


MULTIBARS 985.3 - 985.4 bombes multietaplars verticals 9.000 - 42.000 l/h - 2.850 rpm


985.__.__.VN bombes semimonobloc amb motor normalitzat

985.__.__.SVN bombes amb transmissió per acoblament elàstic amb motor normalitzat

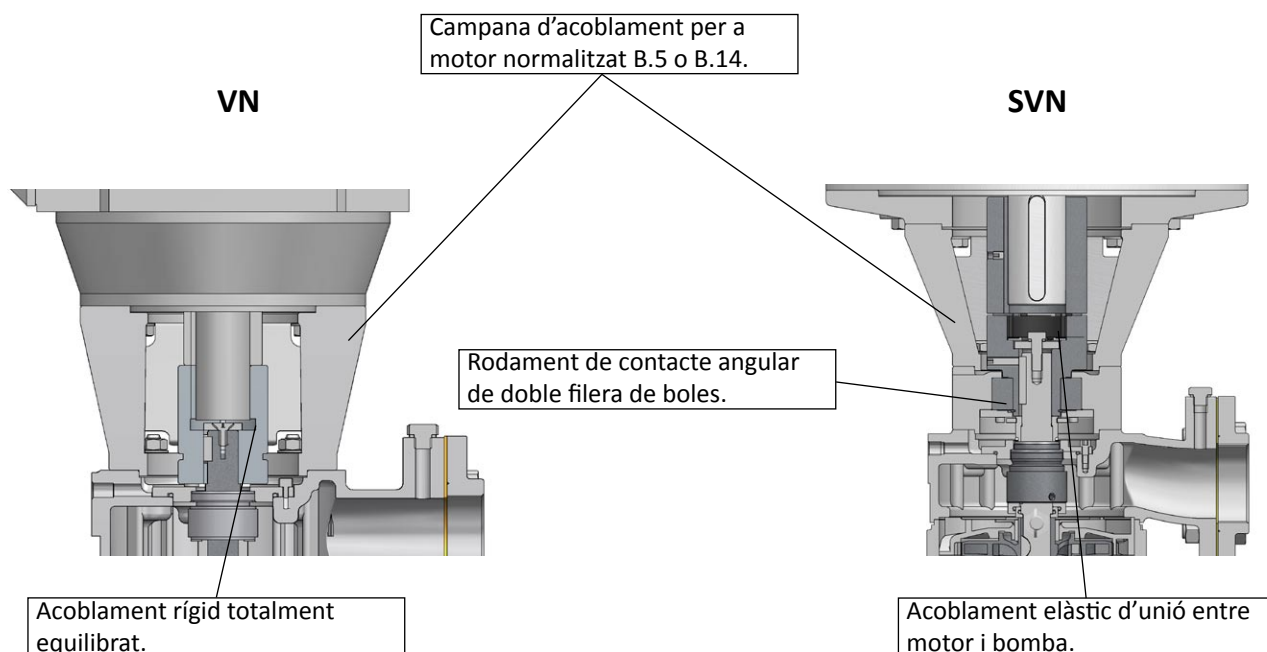

MULTIBARS 985.3.VN-VNS - 985.4.VN-VNS
de 9.000 a 42.000 l/h

* Opcions disponibles al efectuar la comanda




	POTÈNCIA	SUPLEMENTS OPCIONALS			ELECTROBOMBA SEMIMONOBLOC 50 Hz. (SENSE EQUIP ELÈCTRIC)	MOTOR		
		TANCA SILIC/ SILIC/ NBR	CÈL·LULES BRONZE			MIDA	BRIDA	DIÀMETRE EIX
	kW.	116	128		VN - VNS		mm	mm
985.3.3.VN	3	*	*		*	100	B5 D.250	28
985.3.3.VNS	3	*	*		*	100	B5 D.250	28
985.3.4.VN	4	*	*		*	112	B5 D.250	28
985.3.4.VNS	4	*	*		*	112	B5 D.250	28
985.3.5.VN	5,5	*	*		*	132	B14 D.200	38
985.3.6.VN	5,5	*	*		*	132	B14 D.200	38
985.4.2.VN	5,5	*	*		*	132	B14 D.200	38
985.4.2.VNS	5,5	*	*		*	132	B14 D.200	38

"VNS" = Bombes amb la boca d'impulsió a la mateixa posició que 985.SV (Per a substitucions sense modificar instal·lació)

985.3.5 i 3.6 la posició de la boca d'impulsió és la mateixa en versions "V", "SV" y "VN"


Electrobombes a partir de 4 kW disponibles amb motor 400/690V

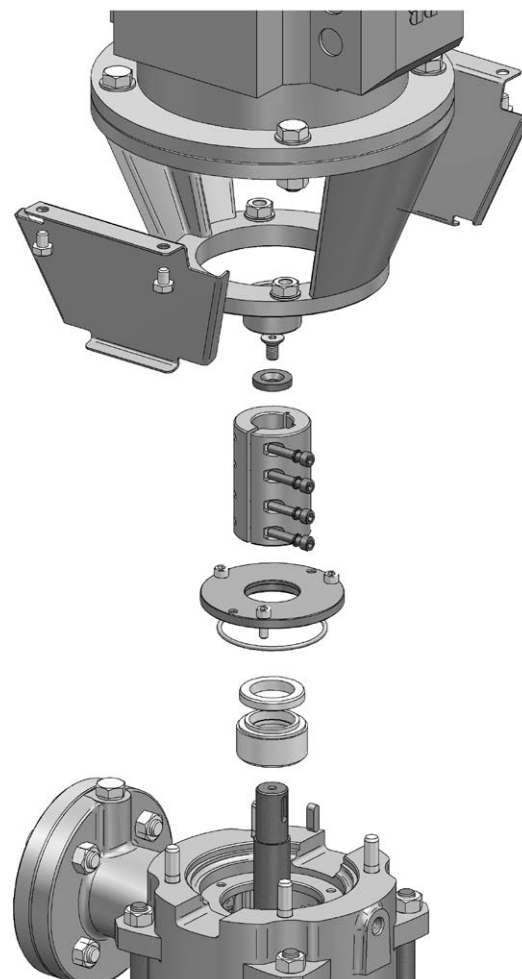



Inspecció o substitució de la tanca mecànica sense desconectar la bomba de la instal·lació

MULTIBARS 985.3.SVN - 985.4.SVN
de 9.000 a 42.000 l/h

* Opcions disponibles al efectuar la comanda

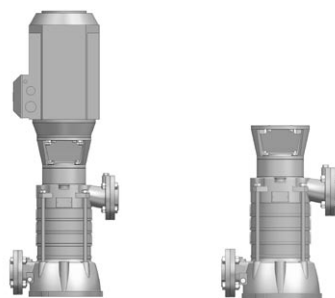


	POTÈNCIA	SUPLEMENTS OPCIONALS			ELECTROB. AMB ACOBLAMENT ELÀSTIC 50 Hz. (SENSE EQUIP ELÈCTRIC)	BOMBA SENSE MOTOR AMB ACOBLAMENT ELÀSTIC	MOTOR		
		TANCA SILIC/ SILIC/ NBR	TANCA SILIC/ SILIC/ EPDM	CÈL·LULES BRONZE			MIDA	BRIDA	DIÀMETRE EIX
	kW.	116	127	128	SVN	SVN		mm	mm
985.3.8.SVN	7,5	*		*	*	*	132	B14 D.200	38
985.3.10.SVN	9,2		*	*	*	*	132	B14 D.200	38
985.3.12.SVN	11		*	*	*	*	160	B5 D.350	42
985.3.16.SVN	15		*	*	*	*	160	B5 D.350	42
985.4.3.SVN	9,2	*		*	*	*	132	B14 D.200	28
985.4.4.SVN	11	*		*	*	*	160	B5 D.350	42
985.4.5.SVN	15	*		*	*	*	160	B5 D.350	42
985.4.6.SVN	18,5	*		*	*	*	160	B5 D.350	42
985.4.8.SVN	22		*	*	*	*	180	B5 D.350	48
985.4.10.SVN	30		*	*	*	*	200	B5 D.400	55
985.4.12.SVN	37		*	*	*	*	200	B5 D.400	55

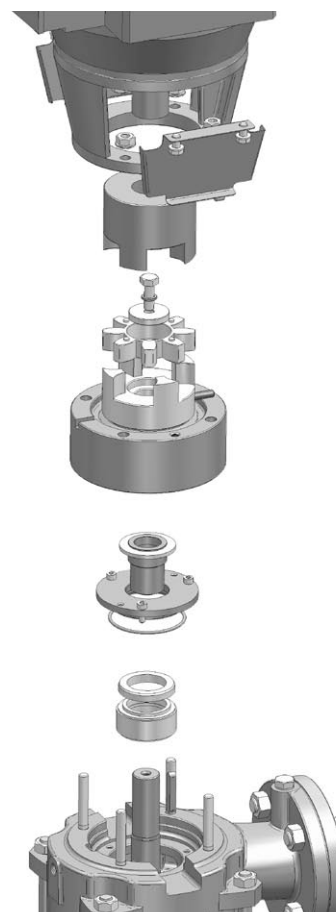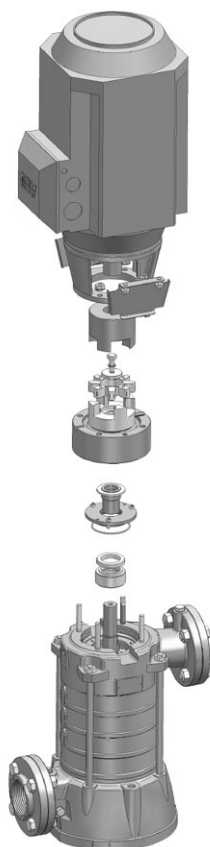

Inspecció o substitució de la tanca mecànica sense desconectar la bomba de la instal·lació





MULTIBARS 985 2.850 rpm

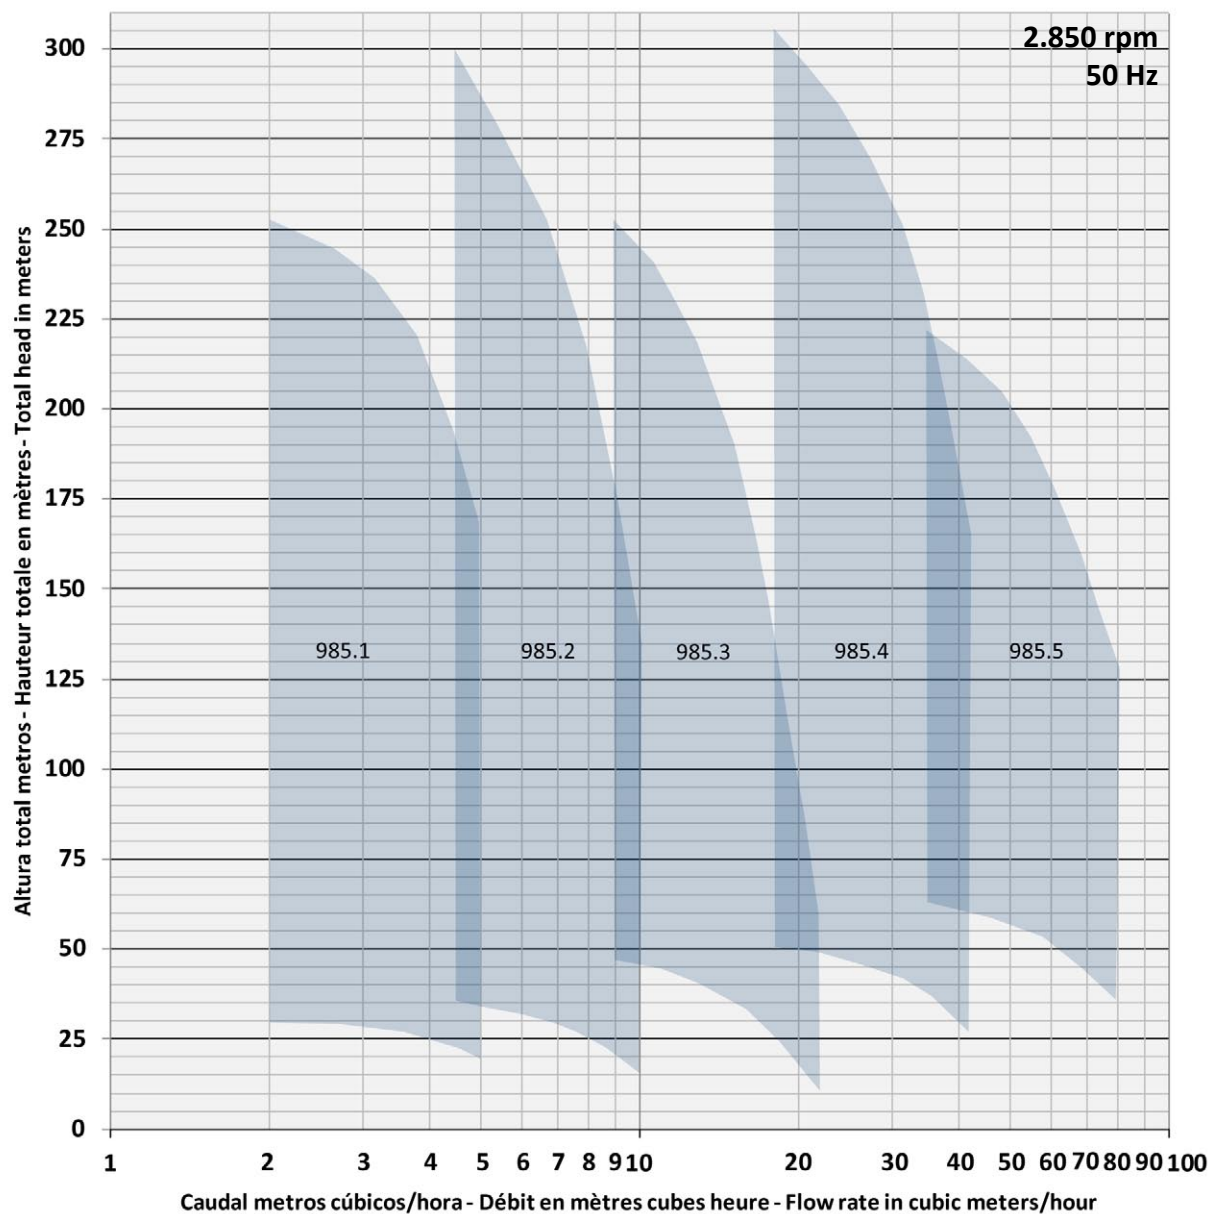






MULTIBARS 985.3 - 985.4 2.850 rpm

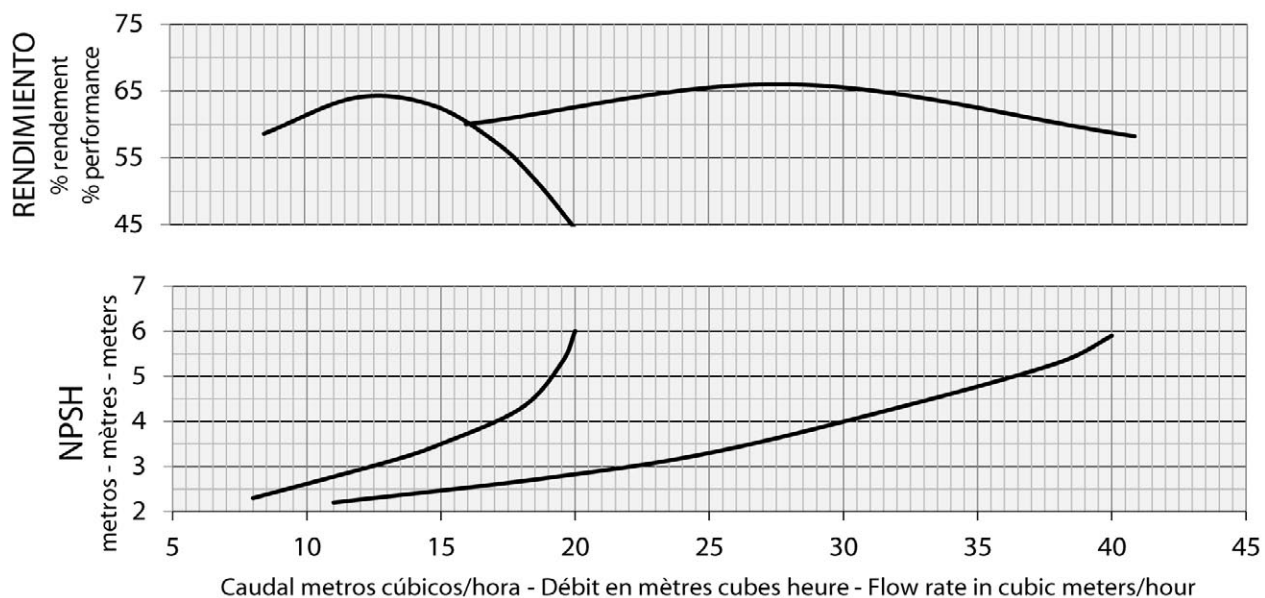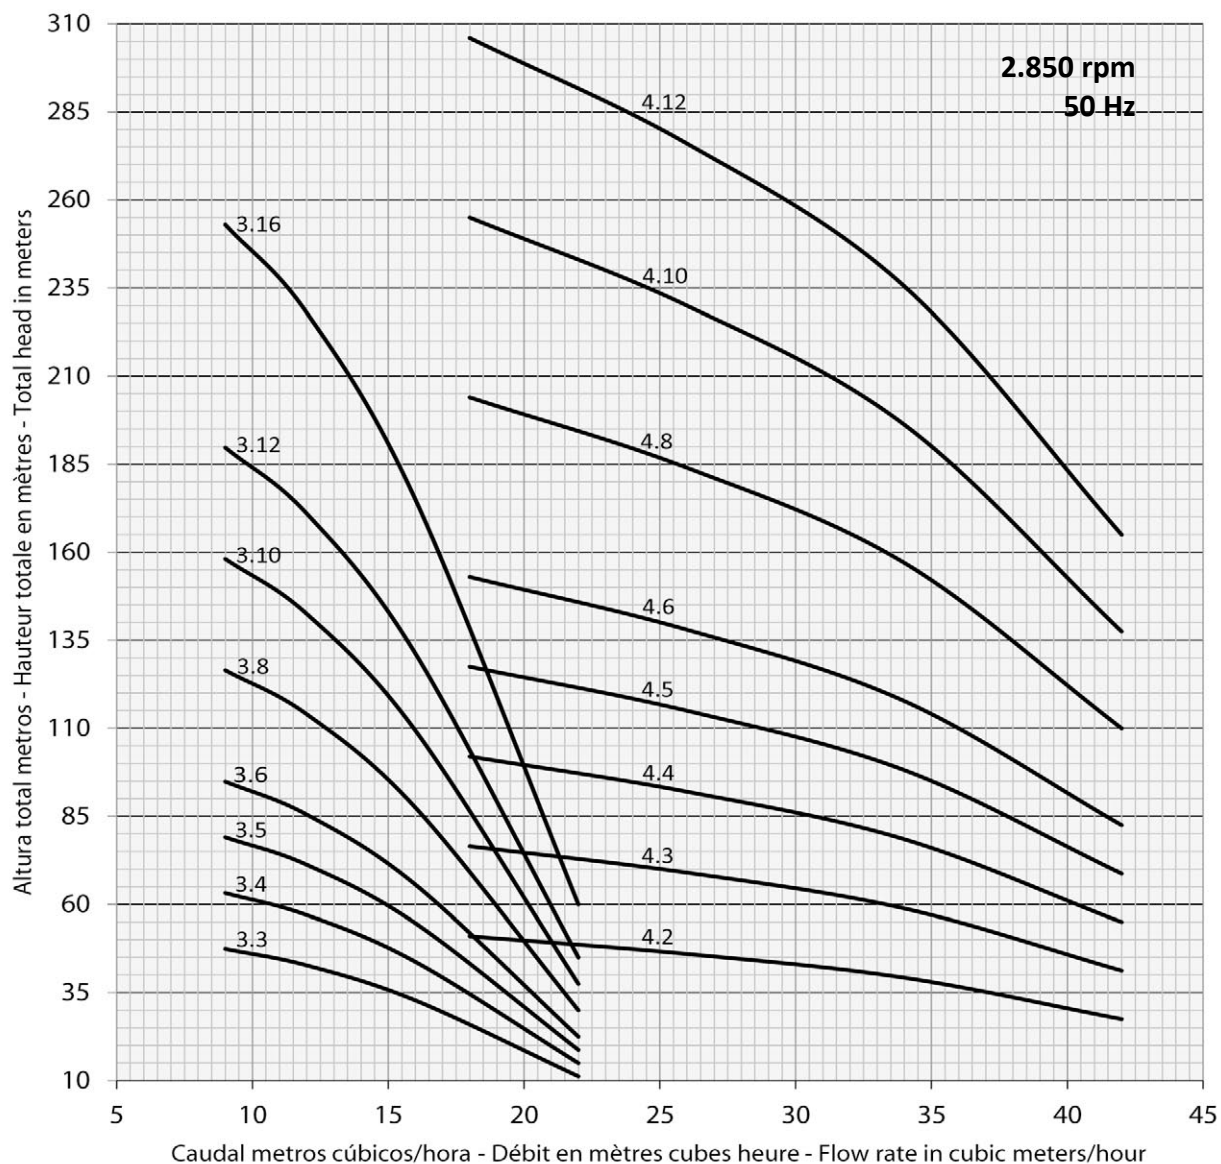





MULTIBARS 985.3.VN-VNS dimensions

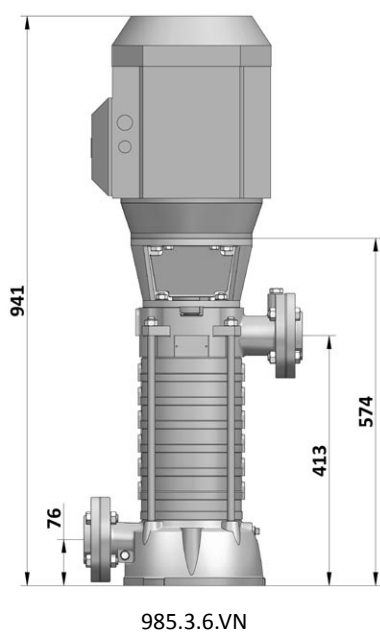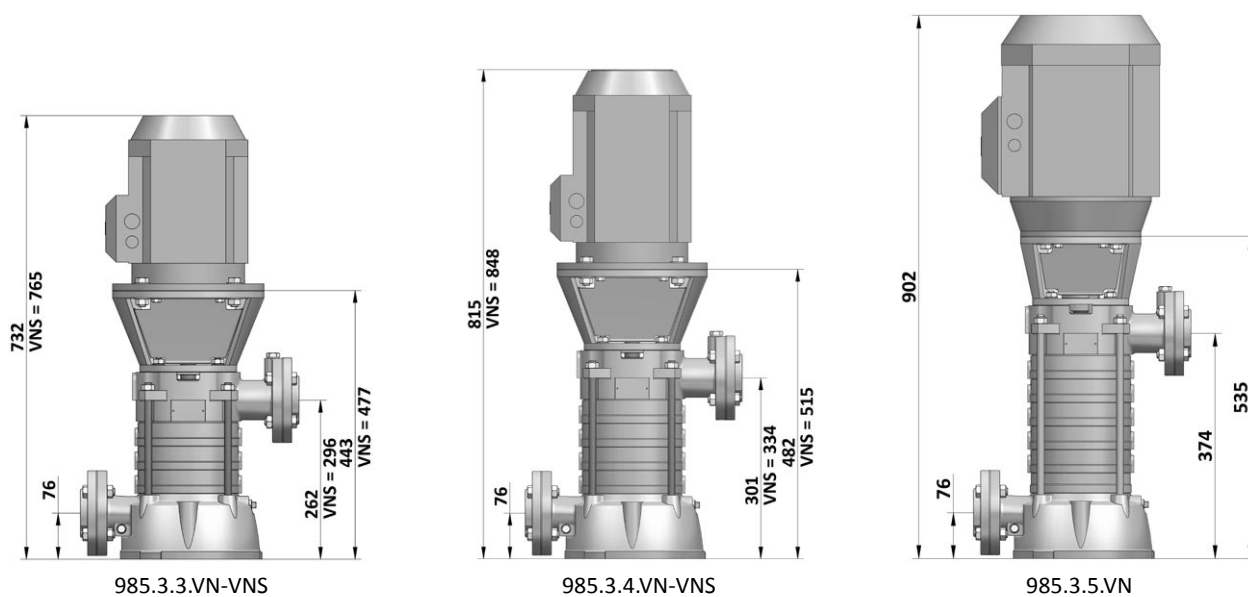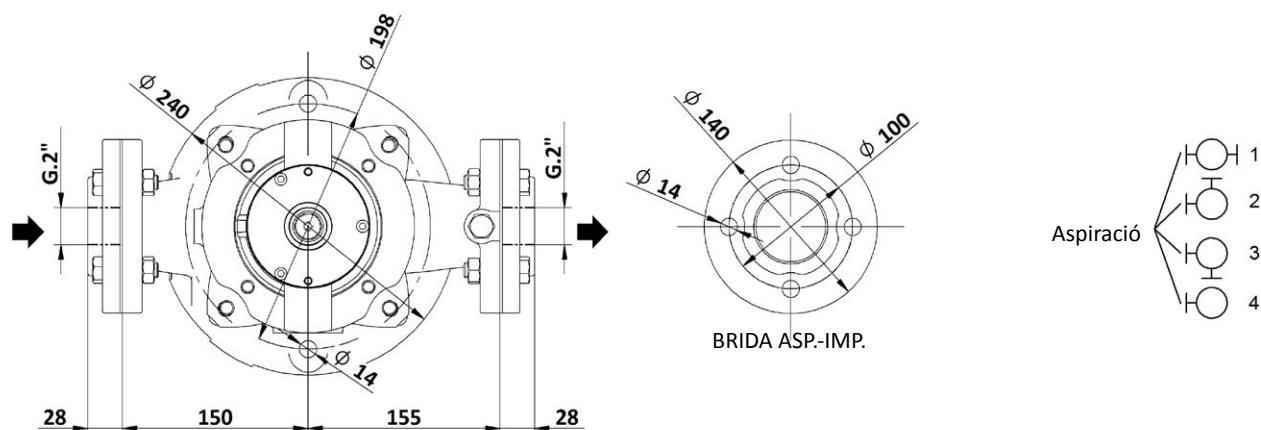

985.3.VN: boca d'impulsió a la mateixa posició que 985.3.V








"VNS" = Bombes amb la boca d'impulsió a la mateixa posició que 985.SV
Per a substitucions sense modificar instal·lació

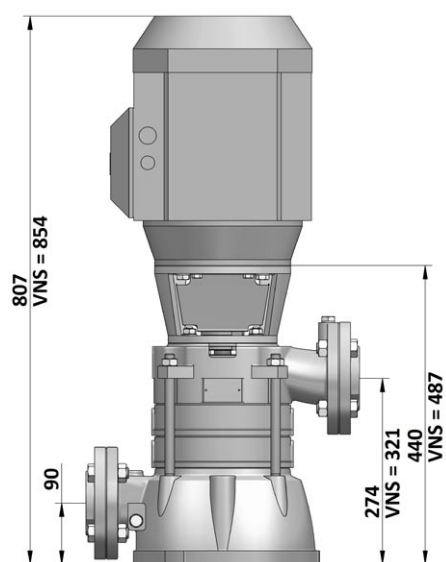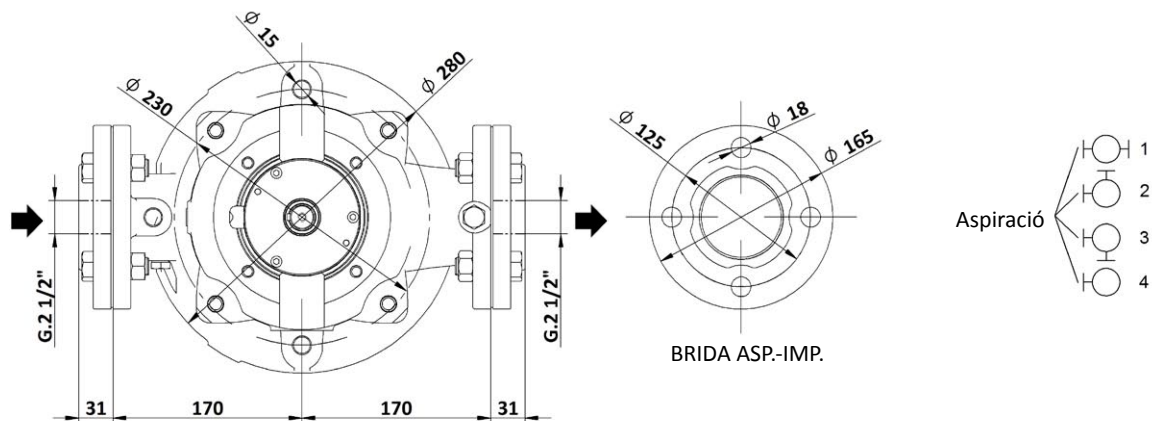**MULTIBARS 985.4.VN - VNS dimensions**

985.4.2.VN-VNS


985.4.VN: boca d'impulsió a la mateixa posició que 985.4.V

"VNS" = Bombes amb la boca d'impulsió a la mateixa posició que 985.SV
Per a substitucions sense modificar instal·lació

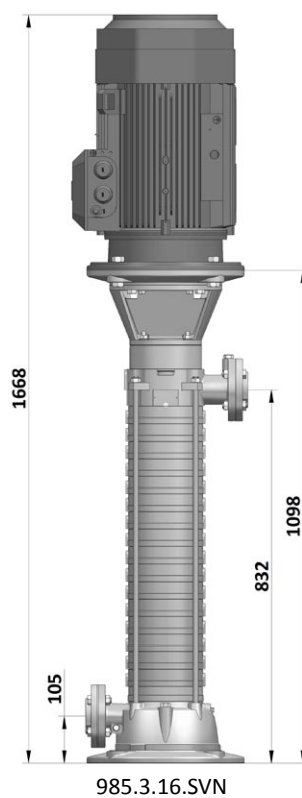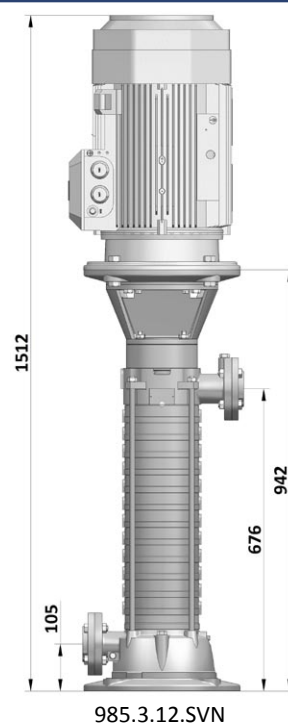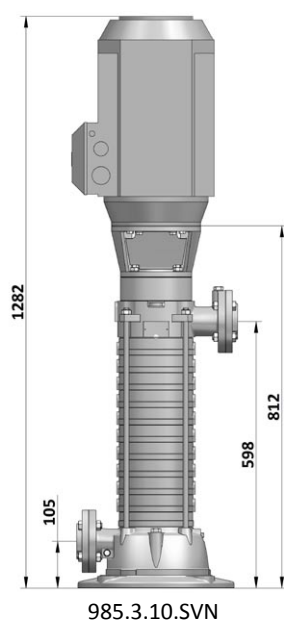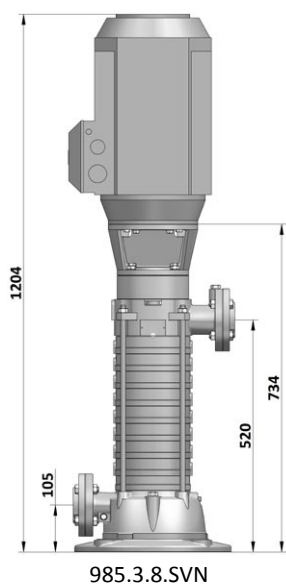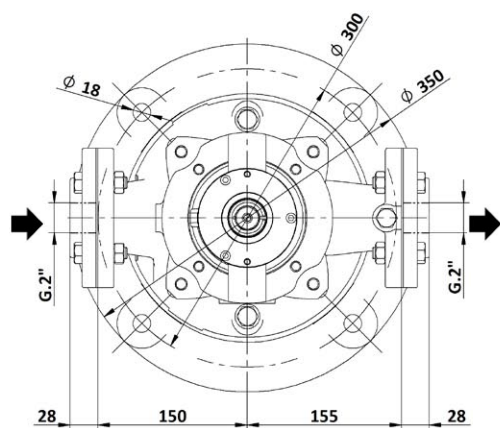
MULTIBARS 985.3.SVN dimensions




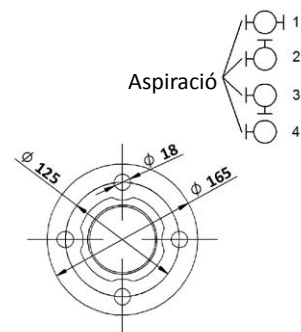
MULTIBARS 985.4.SVN dimensions

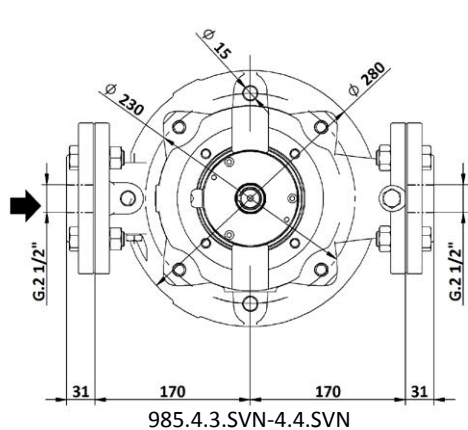


985.4.3.SVN-4.4.SVN

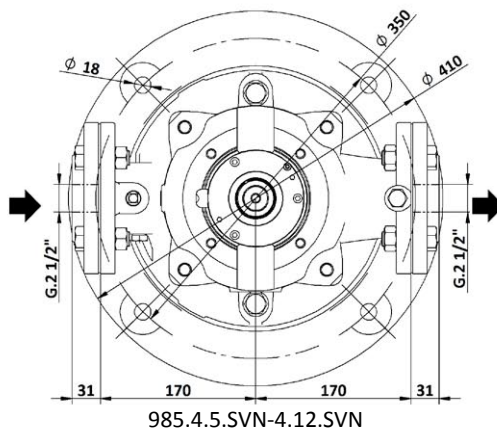


985.4.5.SVN-4.12.SVN




BRIDA ASP-IMP.

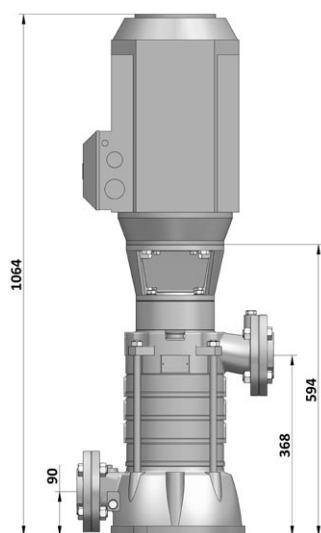


985.4.3.SVN

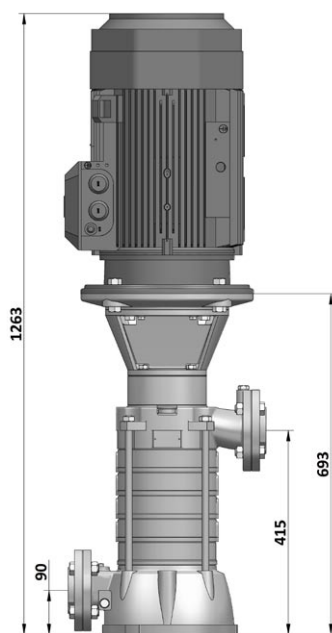


985.4.4.SVN

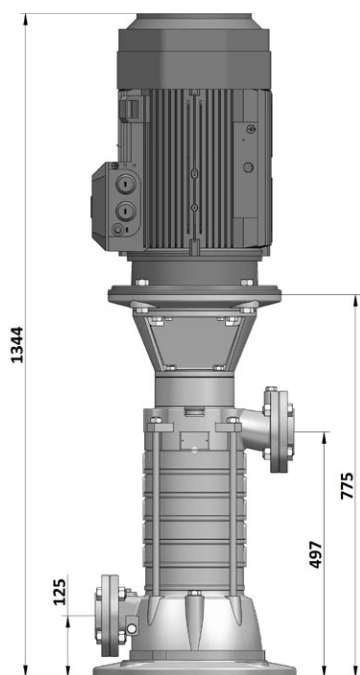

985.4.5.SVN

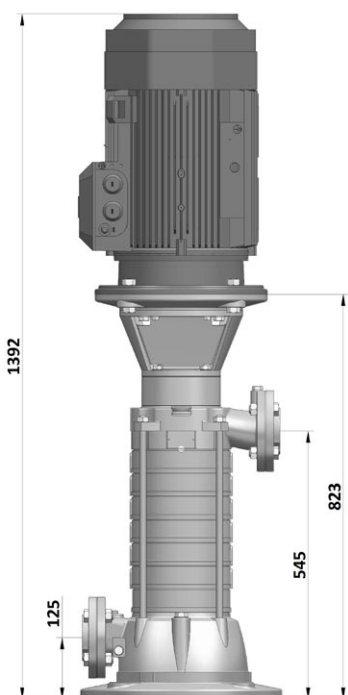

985.4.6.SVN

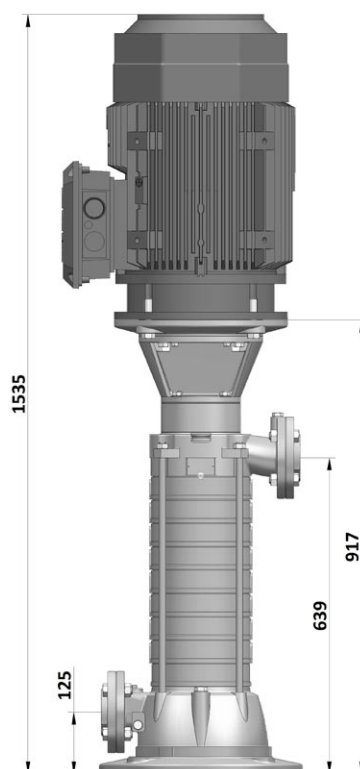

985.4.8.SVN

